

1

2

3

4

5


6

A

B

C

D

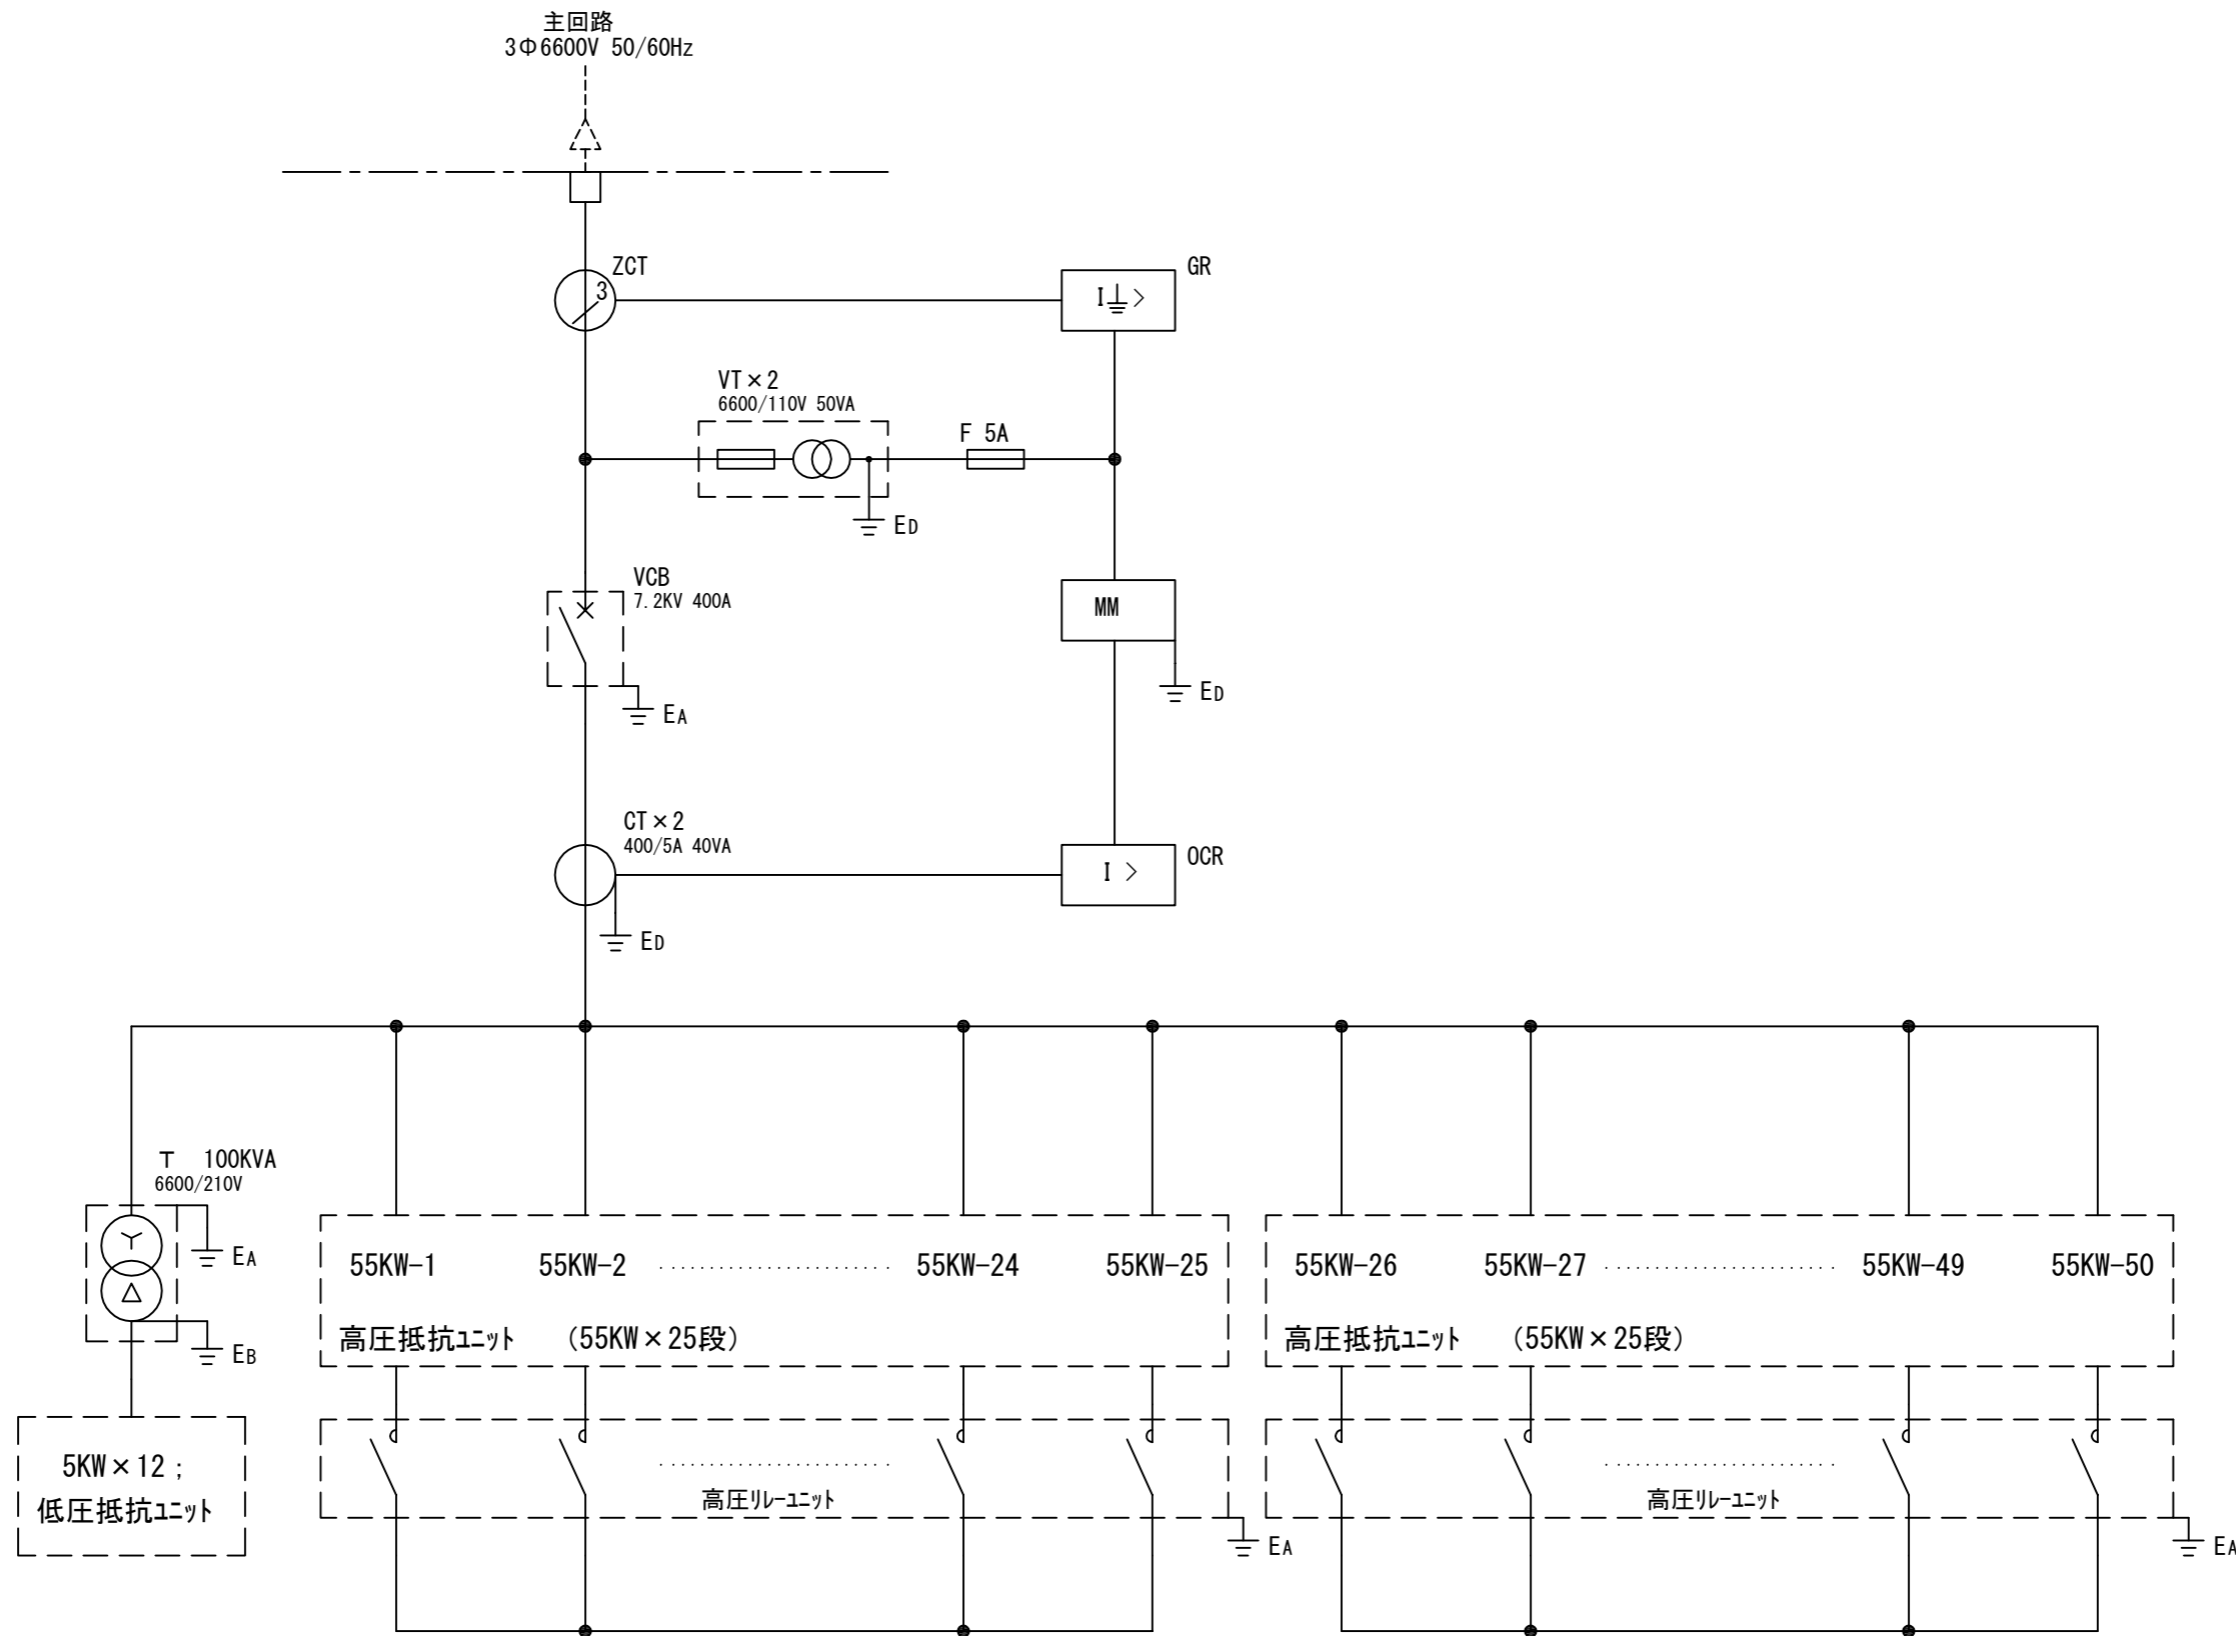

TATSUMI
TATSUMI RYOKI CO., LTD

尺度
用紙: A3

納入先
自社試験装置 殿向

工事名

名称
乾式負荷装置
H-2. 7MP-SS
3φ3W 6600V 50/60Hz 2730kW

主回路単線図
No. S-1096-2-01

SH
A1