



乾式負荷装置仕様	
型式	H-50S
電圧	6600V
容量	500kW
相線式	3相3線
力率	1.0
負荷設定	100kW×5段
補機電源	3φ210V/50Hz 5kW
冷却方式	強制空冷式(有圧扇)
塗装	1.5kW×3台 マツセル:5Y7/1
騒音	80dB(A)
概算重量	3000kg

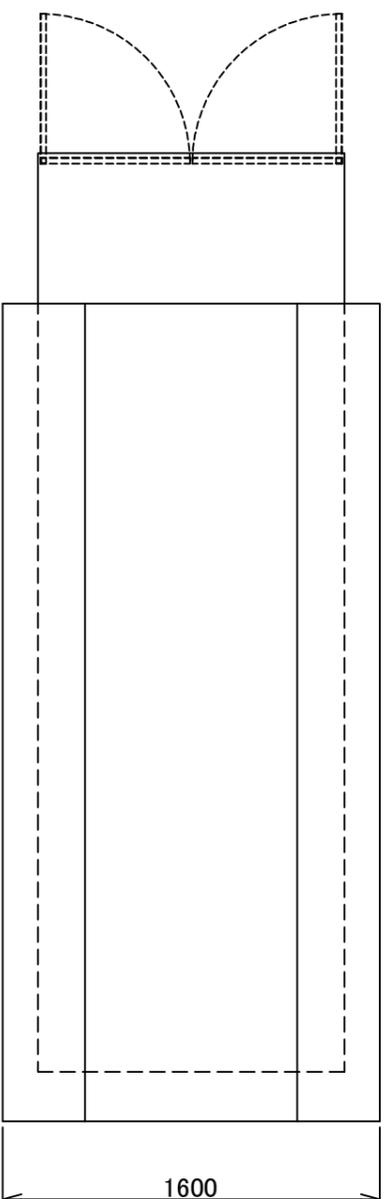


上面図

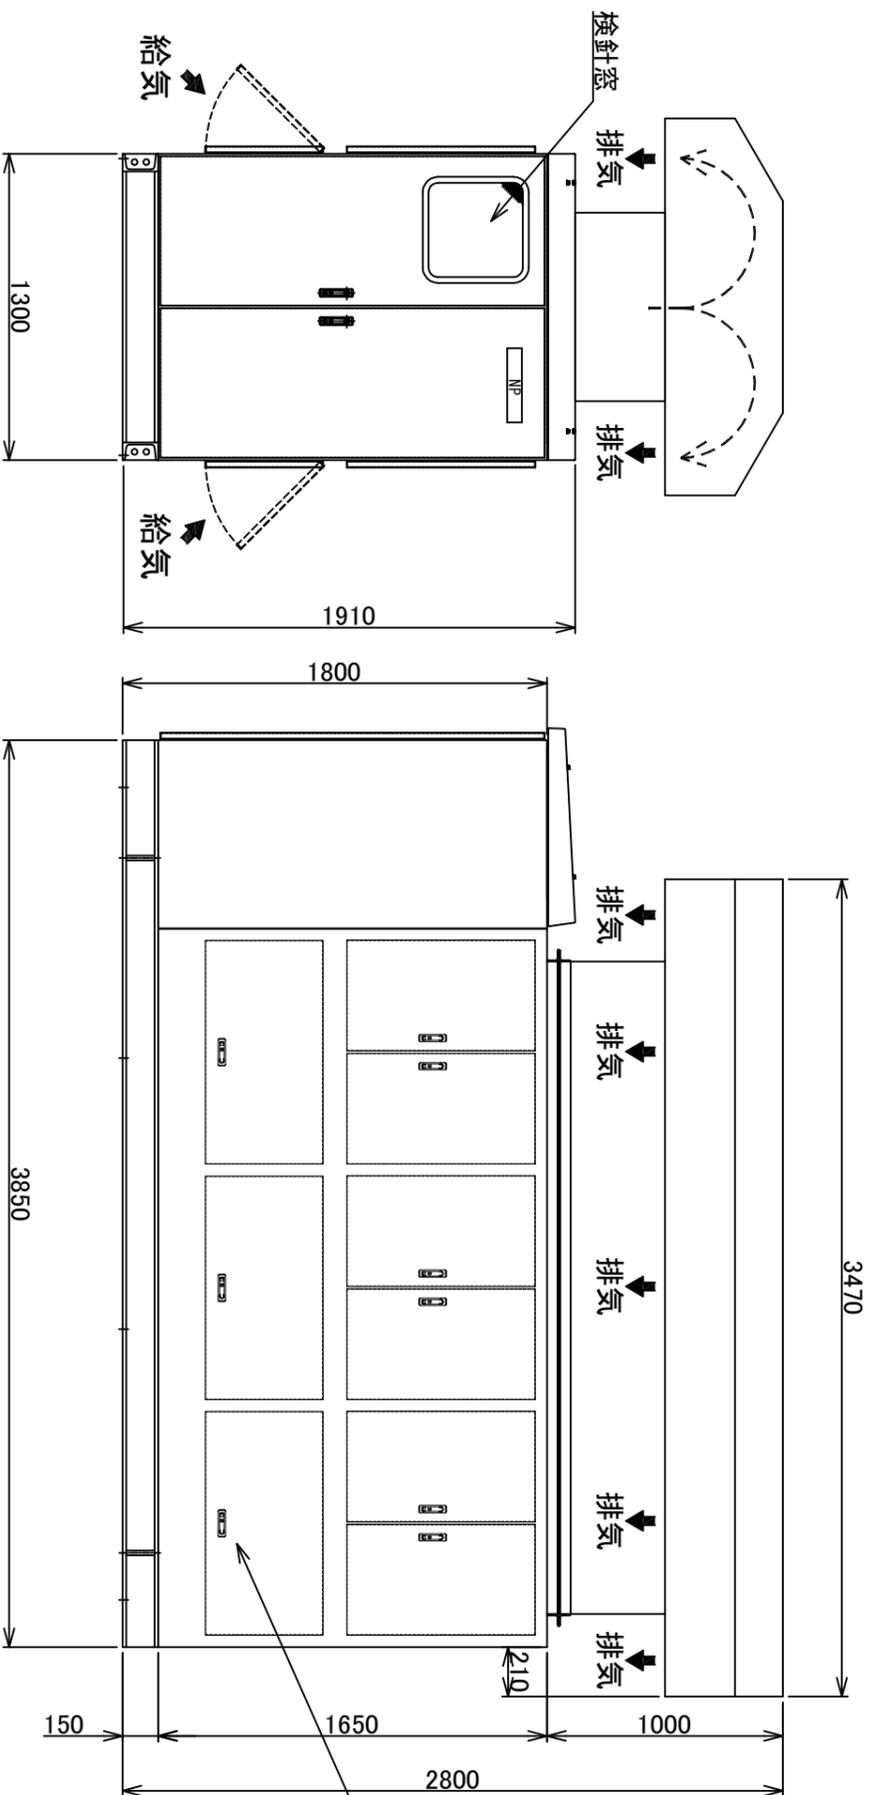

正面図

側面図

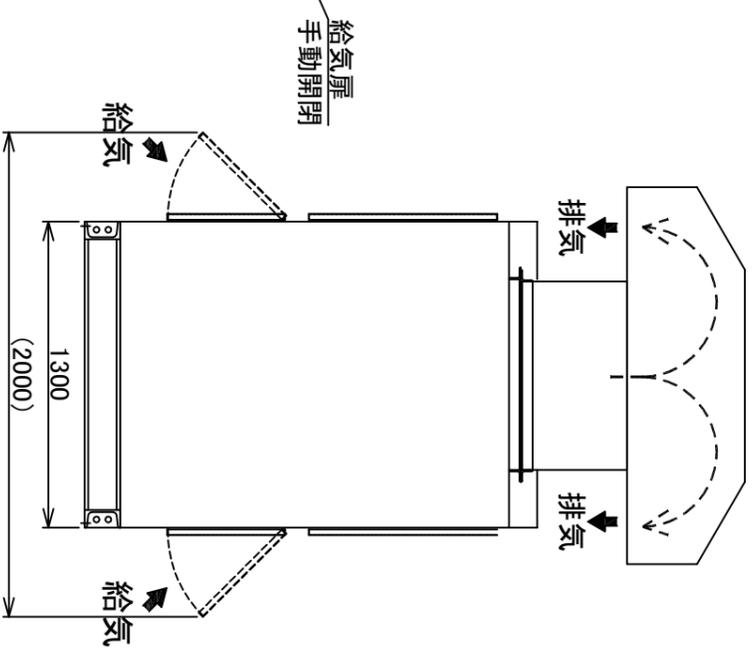

背面図

TATSUMI
TATSUMI RYOKI CO., LTD

尺度： 1：30
変更：

納入先
工事名

自社試験装置

殿向

名称

乾式負荷装置
H-50S
3φ3W 6600V 50Hz 500kW

外形図

No. S-1058-01-1